Campus Bakkenteigen
ALFA

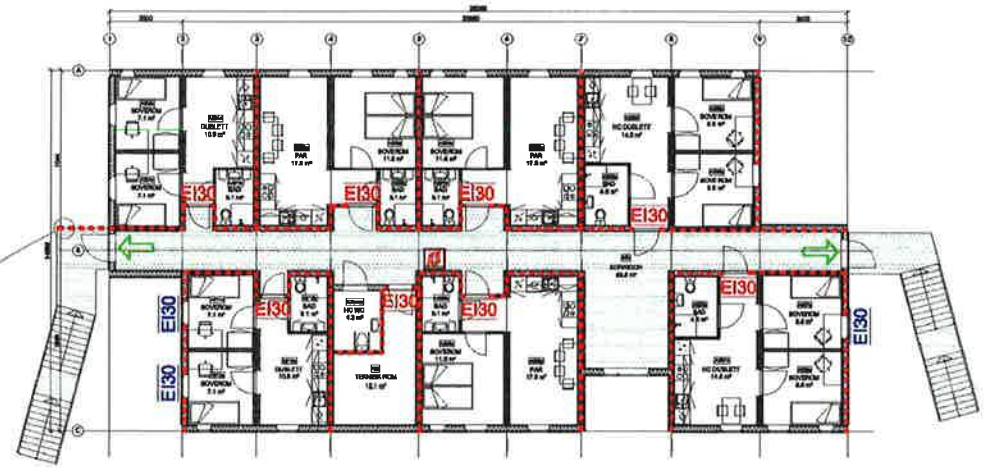

PLAN 2.ETASJE

BTA: 376 m²
BRA: 349 m²

Flammeskjerm
jmf. brannkonsept

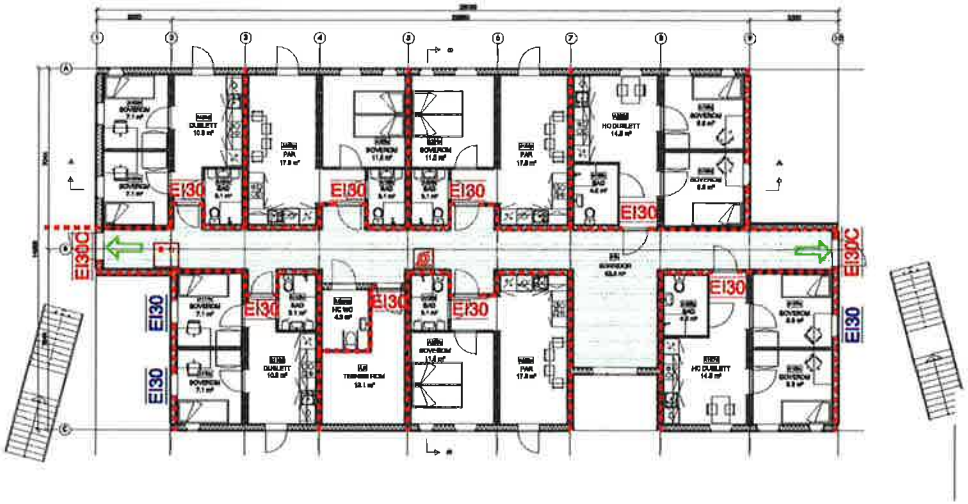

PLAN 1.ETASJE

BTA: 376 m²
BRA: 349 m²

BYA: 406 m²

Symboler:

- Brannslange / Fire hose
- Utgang til det fri / Fire exit
- Betjeningspanel brannalarm / Control Panel fire alarm

Vinduer:

EI30 — EI 30 [B30] (spesiell utførelse jmf. brannkonsept)

Dører:

EI30 — EI_2 30-Sa [B30]
EI30C — EI_2 30-CSa [B30S]

Alle dører, porter, luker, røykgardiner etc i brannklassifiserte konstruksjoner må være klassifisert Sa.

Konstruksjoner:

EI 30 [B30]

Skravurer:

Rømningsvei / Escape route

Annet:

Tegningen er å anse som konsepttegning og skal leses sammen med brannstrategidokumentet. Den har ikke status som byggetegning.

B01	2012-03-01	Foreløpig	DAnde	KBR	JAL

Moelven ByggModul AS — 1:200

Bakkenteigen Studentboliger
Branntegning
Bygg A
1.etg og 2.etg
Vedlegg til brannkonsept F-002

Norconsult | 5114767 | F-111 | B01